REVISIÓN	NÚMERO
	707211

1	TABLERO DE ENTRADA
	VOLTAJE: 127/220 ; 120/208
2	SUPRESOR DE PICOS 100 kA
	VOLTAJE: 127V
	1—CABLE CAL. 12 FLEX (LINEA)
	1—CABLE CAL. 12 FLEX (NEUTRO)
	1—CABLE CAL. 12 FLEX (TIERRA)
3	A LA CARGA
	VOLTAJE:127/220 ; 120/208

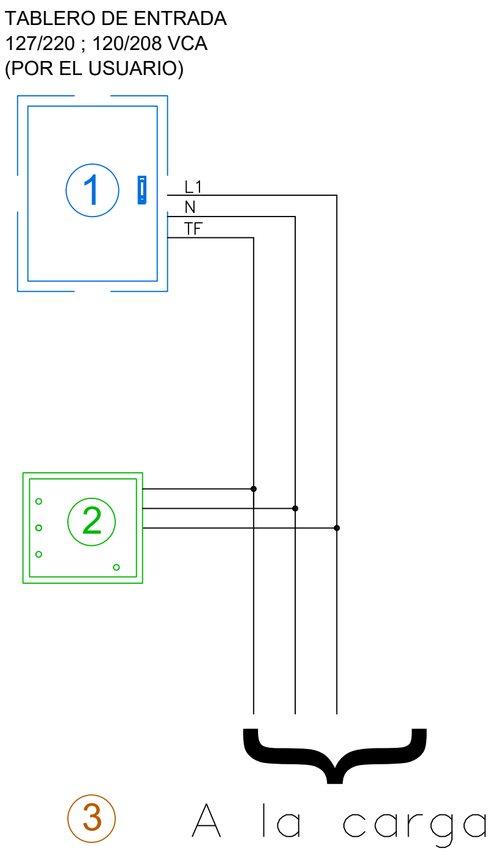

1 TABLA ENTRADA 127/220 ; 120/208
2 SUPRESOR DE PICOS 50kA 127V
3 CONEXIÓN A LA CARGA

1.—EL SUPRESOR DE PICOS INCLUYE CABLES DE CONEXIÓN.

DIBUJÓ	JLCS	FECHA	ABR-24	REGISTRO DE REVISIONES			
REVISÓ	JARC	FECHA	ABR-24	F			
APROBÓ	JARC	FECHA	ABR-24	E			
				D			
				C			
				B			
REFERENCIA				A			
HOJA 1 DE 1				REVISION	FECHA	CANT.	SE USA EN

NOMBRE: DIAGRAMA TRIFILAR SUPRESOR DE PICOS 150kA 127V

ESCALA	MATERIAL	NÚMERO	REVISIÓN
0	DIAGRAMA	707211	

NORTEC S.A.DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

Industronic

TAMAÑO: B